

Tijdelijke inrichtingen – algemene voorwaarden


INFO: Als twee of meer tijdelijke inrichtingen (kramen, tenten, containers, wagens, kermisexploitaties, podia, tribunes of gelijkwaardig) met elkaar worden verbonden om een geheel te vormen dan is de totale oppervlakte gelijk aan de samengestelde (som) oppervlakte van de individuele inrichtingen.

1. Tijdelijke inrichting die wordt gebruikt als nachtverblijf (woonwagen):

- Sluit aan op een evacuatiweg (evacuatiweg heeft een vrije doorgang van minstens 120 cm en 200 cm hoog en moet naar een veilige plaats leiden)
- Open vuur is verboden in een tijdelijke inrichting die dienst doet als nachtverblijf (woonwagen)

2. Uitgangen:

- Leiden steeds rechtstreeks naar een veilige plaats en mogen andere ruimten, gebouwen of inrichtingen doorlopen.
- De uitgangen zijn gespreid over de ganse evenementensite/tegenover elkaar gelegen wanden van de inrichting.
- Hebben een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog (de breedte dient aangepast aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie van het publiek)

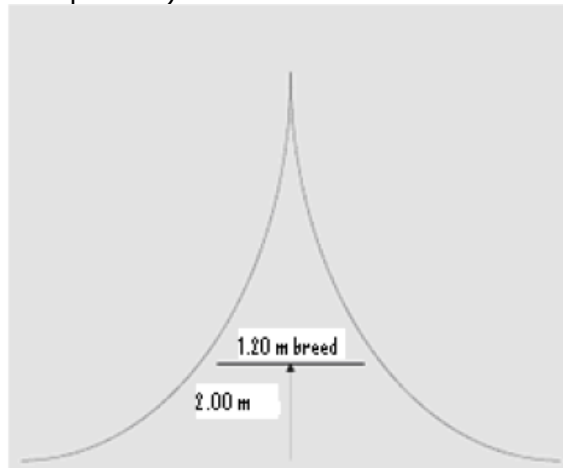

Meetpunt uitgangsbreedte tent (zijaanzicht)


- Moeten volledig vrij zijn.
- Deuren draaien open in de vluchtzin en moeten in geopende stand kunnen worden geblokkeerd. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.



Voorbeeld hoe in een tent met zeildoekwanden ook een goede nooduitgang gemaakt kan worden.

3. Trappen:

- Zijn van het rechte type.
- Zijn minimum 80 cm breed (a rato van 1,25 cm per persoon die er gebruik van maakt).
- Hebben minimum 1 leuning¹
- Aantrede van elke trede = minimaal 20 cm en is gelijk.
- Optrede van elke trede = maximaal 18 cm en is gelijk.

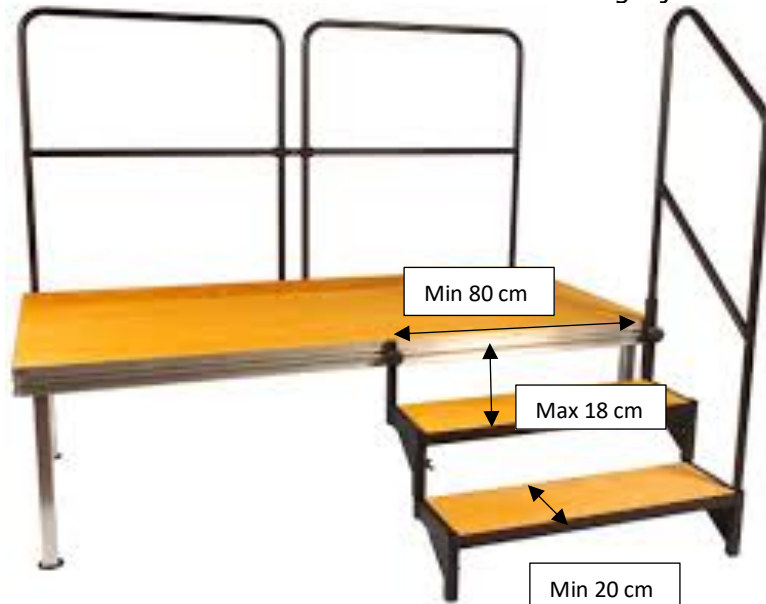

4. Gangen:

- Zijn minimum 80 cm breed (a rato van 1 cm per persoon die er gebruik van maakt)
- Lengte van doodlopende gangen mag niet meer dan 15 m bedragen.

¹ Uit een rij komen naar een trap met 2 leuning is niet zo evident, daarom één zijleuning voorzien – voor een trap die vanuit 2 richtingen bereikbaar is een middenleuning voorzien.

5. Uitzondering:

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden verhoogd op basis van de risico's, de bezetting, de bestemming, de bereikbaarheid of de inplanting van het evenement

6. Verplichtingen

De exploitant dient een schriftelijke verklaring in bij de Burgemeester betreffende het maximum aantal personen dat op de site/in de tijdelijke inrichting aanwezig mag zijn.

4.5 Doorgangen

1. Voorwaarden vrije doorgang publiek:

- Minimumbreedte van 120 cm en 200 cm hoogte (de breedte dient aangepast aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie van publiek).
- Breedte en hoogte worden gemeten vanaf de uiterste delen van de opstelling (bv. vanaf tentharingen).
- Rijen gevormd door meerdere inrichtingen worden minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang. Deze vrije doorgang heeft een nuttige breedte van minimaal 1 m.
- Vrije doorgangen moeten altijd rechtstreeks naar een veilige plaats leiden.

2. Voorwaarden vrije doorgang brandweer:

De vrije doorgang wordt bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de volgende leidraad:

- Vrije doorgang van minimaal 4 m hoogte en breedte voorzien.
- Opstelling op straat:
Vrije doorgang van 4 m voorzien voor de voertuigen van de hulpdiensten op de rijbaan. Deze breedte is niet enkel om de voertuigen van de brandweer door te laten, maar ook om ze te kunnen opstellen.
- Opstelling op een plein:
Gebouwen rond het plein moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten, hier ook 4 m vrije doorgang voorzien.
- Opstelling in een park:
 - Kleine² tijdelijke inrichting < 60 m²:
Op maximum 60 m (loopafstand) van de openbare weg plaatsen
 - Grote tijdelijke inrichting > 60 m²:
Moet bereikbaar zijn via een toegangsweg die geschikt is voor de hulpdiensten
- Aandacht moet besteed worden aan attracties waarbij, ingeval van defect, personen kunnen komen vast te zitten op een hoogte hoger dan 3 m. Een opstelplaats van minimum 10 m x 5 m³ moet hierbij voorzien worden zodanig dat de ladderwagens van de brandweer deze toestellen rechtstreeks kunnen bereiken.

3. Voorwaarden toegangsweg voor de hulpdiensten:

De toegangsweg wordt bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de

² Zelfde terminologie als in 'Gebruikte / Geplaatste materialen of tijdelijke opstellingen'

³ Is de helft van hetgeen voorzien wordt als opstelplaats voor brandweervoertuigen in Bijlage 6.

volgende leidraad:

- Alle gebouwen moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor eventuele evacuatie van personen.
- Heeft draaistralen van minimaal 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant (zodat brandweervoertuigen en de overige hulpdiensten kunnen in- en uitdraaien en de nodige manoeuvres kunnen uitvoeren).
- Parkeer- en opstelverbod instellen en handhaven tijdens de volledige duur van het evenement.

4.6 Blusmiddelen

- Moeten jaarlijks gekeurd zijn.
- Worden op goed zichtbare, gemakkelijk bereikbare en goed verdeeld opgesteld.
- Worden duidelijk gesignaleerd d.m.v de juiste pictogrammen.
- Moeten gebruikt kunnen worden door medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar)
- Een tijdelijke inrichting die enkel bestaat uit een tribune dient geen blusmiddelen te hebben.
- Eén snelblustoestel conform EN 3 (BENOR) met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) dient voorzien te worden:
 - Tenzij anders vermeld per begonnen schijf van 150 m² grondoppervlakte van de inrichting.
 - Tenzij anders vermeld per niveau en per inrichting.
 - In de nabijheid van een techniekstoren of belangrijke elektrische installaties.
 - In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige installatie.
 - In de nabijheid van elke vuurmand.
- In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

4.7 Brandvoorkoming

1. Gemakkelijk brandbare materialen als decoratie (stro, hooi of gelijkaardige materialen) in of tussen de tijdelijke inrichtingen is verboden
2. Brandbare en brandende⁴ versieringen zijn niet toegestaan in tenten en kramen.
3. Brandbaar afvalmateriaal (papierresten, verpakkingsmateriaal of gelijkaardig) moet onmiddellijk worden verwijderd en verzameld in vuilnisemmers⁵ of – containers.
4. Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer:
 - Mogen geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen worden opgeslagen of opgesteld.
 - Is open vuur enkel toegelaten na overleg met de brandweer en onder strikte voorwaarden
5. Voorraden vloeibare brandstof dienen beperkt gehouden te worden tot:

⁴ Vb. kaarsen

⁵ Vuilnisemmers voorzien van een zelfdovend deksel (trechtersvormig of dichtklapbaar)

- Maximum 50 l licht ontvlambare vloeistoffen (vb. benzine)
- Maximum 500 l ontvlambare vloeistoffen (vb. petroleum)
- Maximum 3000 l brandbare vloeistoffen (vb. diesel)